


## Chave de fim de curso com roldana

**Aplicação:** Utilizada para limitar o curso de equipamentos móveis.

Acionamento em duas direções com retorno automático, através de alavanca de posição ajustável com roldana de bronze.

Fornecida em robusta carcaça de ferro ou alumínio fundido, ideal para serviço pesado em ambientes agressivos e instalações ao tempo.

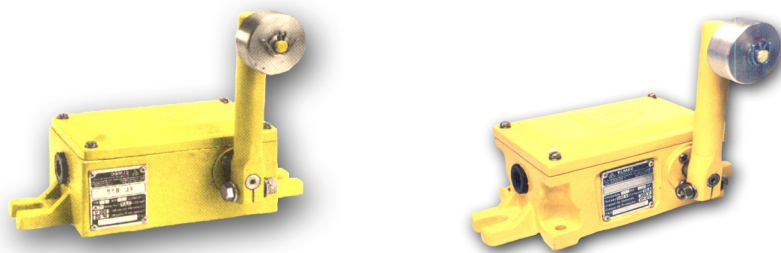

Especificações	FL-618	FA-618
<b>Operação</b>		
Alavanca	Posição ajustável com roldana de bronze	Posição ajustável com roldana de bronze
Acionamento	Duas direções de operação ( 15° e -15° )	Duas direções de operação ( 15° e -15° )
Rearme	Automático através de mola de retorno	Automático através de mola de retorno
<b>Materiais</b>		
Carcaça	Ferro fundido	Alumínio fundido
Grau de proteção	IP-66	IP-66
Parafusos da tampa	Aço inoxidável, imperdíveis	Aço inoxidável, imperdíveis
Roldana	Bronze	Bronze
Mancais e buchas	Bronze	Bronze
Pintura	Poliéster, eletrostática	Poliéster, eletrostática
Cor de acabamento	Amarelo segurança	Amarelo segurança
Placa de identificação	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Peso	5,4kg	3kg
<b>Contatos elétricos</b>		
Acionamento dos contatos	Simultâneo / ação positiva	Simultâneo / ação positiva
Quantidade / tipo	1NA+2NF / microrruptor de ação rápida	1NA+2NF / microrruptor de ação rápida
Corrente / tensão	3 A / 120 Vca (AC-15) ; 3 A / 24 Vcc (DC-13) 400 V	3 A / 120 Vca (AC-15) ; 3 A / 24 Vcc (DC-13) 400 V
Conexão elétrica	1 x 3/4 " rosca GAS	1 x 3/4 " rosca GAS

Opcionais	Adicionar ao código
Contatos independentes para cada direção	/2
Contatos : 2NA+4NF (6 A x 230V) em ambas direções	/C3
Contato magnético 1 NF $I_{max} = 1A; V_{max} = 250V; P_{max} = 50VA$	/C4
Contato magnético 1 SPDT $I_{max} = 1A; V_{max} = 250V; P_{max} = 50VA$	/C5
Com módulo G8810 2201 de rede digital Dupline®	/CD2
Alavanca montada do lado oposto	/o
Alavanca tipo lira	/LIRA
Mecanismos internos em aço inoxidável AISI 304	/i
Para incluir um LED vermelho na carcaça da chave	/LED
Operação em alta temperatura (até 200°C) (fornecida somente com contatos 1NA + 1NF)	/T
Conexão elétrica com rosca NPT	/FN
Fornecer com prensa cabo	/P
Pintura sintética em qualquer cor	(especificar)

Para obter o código do produto, adicione o(s) código(s) do(s) item(s) opcional(is) sequencialmente, após o código do produto padrão.

Ex: **FL-618/C3/P**

Ex: **FA-618/C3/P**

( chave com contatos 2NA+4NF e fornecida com prensa cabos )

## INSTRUÇÕES GERAIS

### 1 - Montagem das chaves :

- As chaves devem ser montadas de forma que o ângulo de ataque para acionamento da roldana seja no máximo 30°.
- Os batentes devem ter uma altura tal, que o ângulo de deslocamento do braço seja cerca de 1,5 vezes o ângulo de acionamento (fig. 1)
- A chave deve ser montada preferencialmente em uma base usinada, podendo, alternativamente, ser utilizada uma chapa fina (1/4") como base.

### 2 - Conexões elétricas :





- As tubulações devem ser montadas de modo a não introduzir tensões na carcaça. Preferencialmente devem ser usadas ligações flexíveis. Em atmosferas muito poluídas, é aconselhável o uso de um selo junto à chave.
- Os condutores devem ter uma seção de cobre máxima de 2x2,5 mm<sup>2</sup> (fio) ou 2x1,5 mm<sup>2</sup> (cabo com terminal).

### 3 - Operação :


- Quando o batente do equipamento atinge a roldana da chave, esta se desloca e, após inclinar 15 graus, aciona o contato interno de sinalização do fim de curso (fig. 2). Na ausência do batente, a alavanca retorna automaticamente ao ponto inicial.

### 4 - Manutenção :

- As chaves são lubrificadas com graxa tipo bissulfito de molibdênio e estão em condições de operar em regime normal por vários anos. Ocasionalmente deverão ser levadas à oficina para limpeza e lubrificação.
- As peças sobressalentes são fornecidas pela ELMEC. Para fazer a substituição, recomenda-se que a chave seja levada a uma oficina apropriada.
- Opcionalmente, a chave pode ser enviada à ELMEC para manutenção.

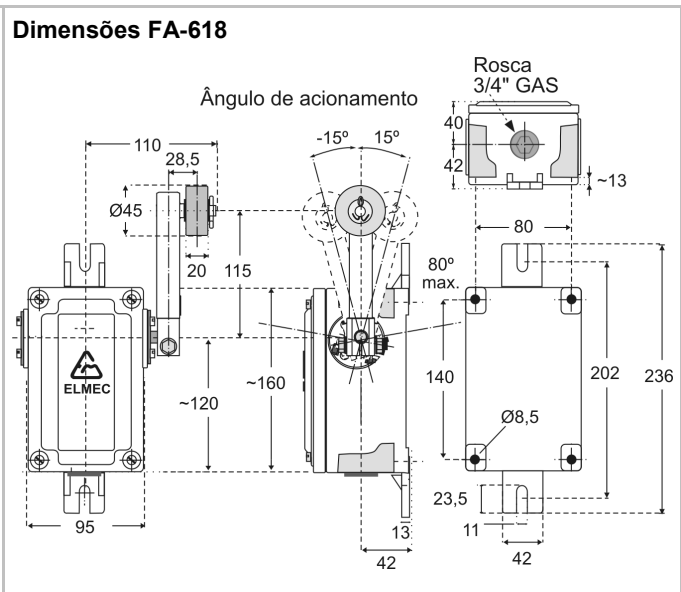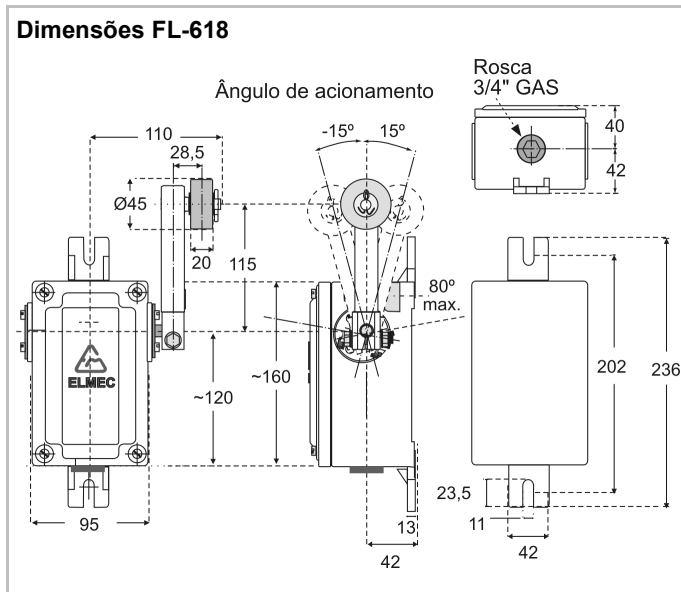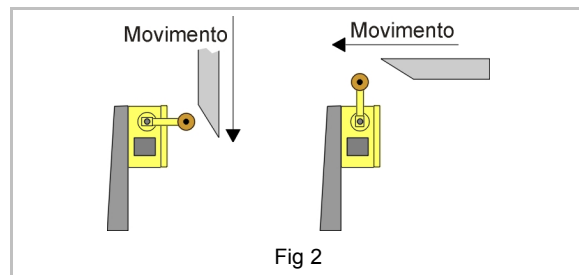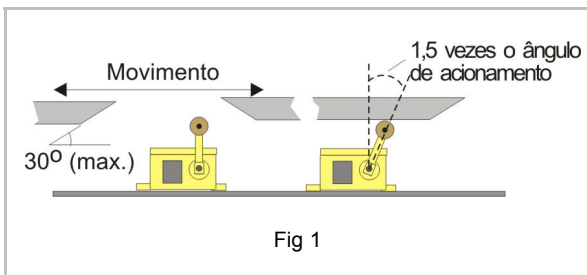

### Diagrama Elétrico

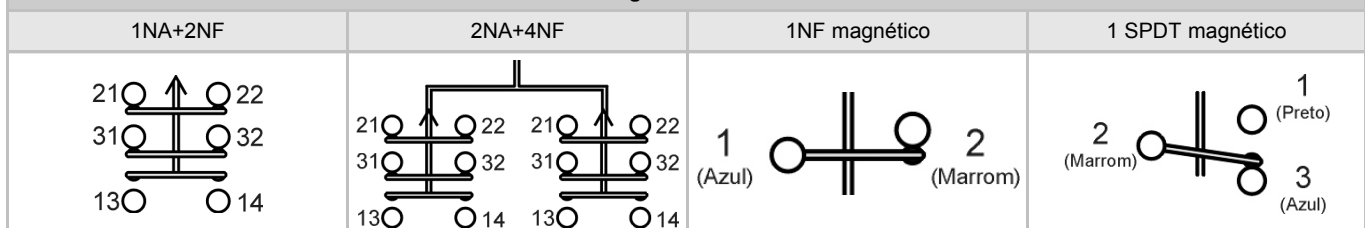

Os dados deste catálogo técnico podem ser alterados sem aviso prévio